

oobo's

Руководство по эксплуатации

ABS-CZ07

паспорт



**Устройство для установки
и снятия пожарных извещателей**

Паспорт изделия

Наименование изделия: Устройство для установки и снятия пожарных извещателей;

Назначение изделия: Съёмник пожарных извещателей;

Тип проверяемых извещателей: Дымовые. Тепловые;

Основные функции изделия: Съём, установка пожарных извещателей;

Технические характеристики

Назначение	Съёмник пожарных извещателей
Вид съёмника	Электрический
Тип пожарных извещателей	Дымовые, тепловые
Диапазон рабочих температур	от +5 до +40 градусов, влажность 80%
Основные функции	Съём, установка пожарных извещателей
Диаметр захвата	7 см - 13 см
Материал захвата	Анодированный алюминий
Длина звена с захватом	46 см
Длина звена с блоком управления	59 см
Стандартная высота штанги в комплекте	3,64 м
Модель дополнительного звена штанги	ABS-812
Длина дополнительного звена штанги	59 см
Материал дополнительного звена штанги	Анодированный алюминий
Максимальное количество дополнительных звеньев	4 шт
Максимальная высота с дополнительными звеньями	до 6 м
Модель аккумуляторной батареи	ABS-DCG/Q02-7.4В
Характеристика аккумуляторной батареи	DC3/7.4 В 2200м/Ач.
Модель зарядного устройства	ABS-CDQ/7.4В
Характеристика зарядного устройства	DC8.4В 1000 м/Ач.
Фонарик	1 шт
Материал кейса	Алюминий
Габаритные размеры упаковки	65x13 x24 см
Вес укомплектованного кейса (нетто)	4,95 кг.
Вес укомплектованного кейса (брутто)	5,55 кг.
Материал сумки	Нейлон
Габаритные размеры упаковки	11 x130 x11 см
Вес укомплектованного кейса (нетто)	3,15 кг.
Вес укомплектованного кейса (брутто)	3,3 кг.

Изготовитель изделия

Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD

Адрес изготовителя: № 9-5, улица Цзиньян, район Хуньнань, город Шэньян, провинция Ляонин

Сайт изготовителя: <https://www.abs119.com/>

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич

г. Москва. телефон +7 915-093-36-18, e-mail: syabs119@mail.ru сайт: <https://testerrf.ru>

Серийный номер изделия: _____

Дата выпуска изделия: _____


Гарантия: Три года

Соответствует требованиям ГОСТ Р 59638-2021 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ



Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Методы испытаний на работоспособность

Функциональное назначение

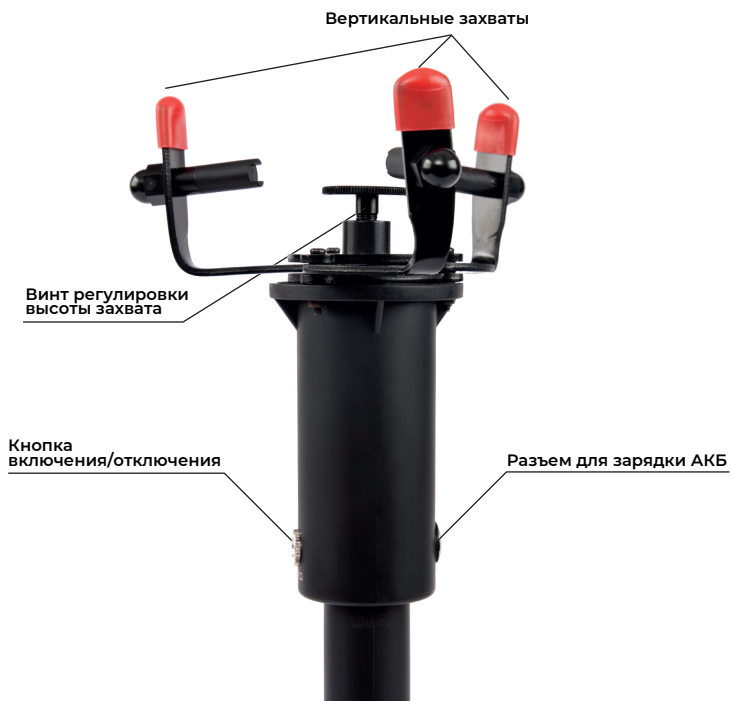

Комплект поставки



Правила эксплуатации устройства для установки - снятия пожарных извещателей

- Запрещается самостоятельный ремонт устройства ABS - CZ07
- Послегарантийное обслуживание устройства осуществляется в специализированной ремонтной мастерской.



Не допускайте падения устройства, это может привести к повреждениям и неисправности оборудования.

- Аккумулятор устройства имеет встроенную плату защиты (перезаряд, глубокий разряд, короткое замыкание, перегрузка по току, самовосстановление).
- Замена батареи устройства производится только в специализированной мастерской, квалифицированным персоналом.
- При длительном хранении устройства без эксплуатации, рекомендуется заряжать аккумуляторную батарею один раз в месяц, с целью поддержания активности батареи и недопущения ее старения.

Безопасность при эксплуатации

- Устройство ABS - CZ07 не является взрывозащищенным устройством, не создает открытого пламени во время съёма - установки пожарных извещателей.
- При использовании устройства обращайте внимание на категорию помещений, в которых предстоит эксплуатация тестера.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок эксплуатации устройства ABS - CZ07 три года.
- По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь к официальному представителю технологической компании Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD в России - Литвинову Михаилу Юрьевичу, г. Москва, тел. +7 915-093-36-18, e-mail: syabs119@mail.ru

Внимание!

Гарантия не распространяется в случае:

1. Истечения гарантийного срока эксплуатации;
2. Несанкционированного ремонта, модернизации;
3. Механического повреждения, вызванного человеческим фактором;
4. Самостоятельного, обслуживания и ремонта изделия;
5. Нарушения правил эксплуатации изделия указанных в настоящей инструкции.

Инструкция по эксплуатации

- Установите на устройство захваты (вертикальные, горизонтальные) в зависимости от формы пожарного извещателя.
- Выберите количество секций штанги соответствующее высоте помещения.
- Присоедините дополнительные секции штанги к блоку захвата.
- Присоедините секцию штанги с блоком управления к нижней дополнительной секции.
- Включите устройство, нажав на кнопку включение/отключение, расположенную на корпусе изделия. Индикатор загорится синим цветом, устройство перейдет в режим ожидания команды.
- Кнопками управления (закрытие захватов / открытие захватов) расположенными в нижней части секции штанги с блоком управления задействуйте необходимую функцию (закрытие захватов / открытие захватов).

Зарядка аккумуляторной батареи

Подключите зарядное устройство к разъёму на корпусе устройства с захватами. Состояние индикаторов зарядного устройства: Красный индикатор - аккумуляторная батарея заряжается Зелёный индикатор - аккумуляторная батарея заряжена



Установка захватов пожарных извещателей

Устройство установки и снятия пожарных извещателей ABS - CZ07 является универсальным изделием, которое позволяет устанавливать и снимать пожарные извещатели различных производителей с ограждающей решеткой дымовой камеры индивидуальной формы.

Существует четыре варианта установки захватов:

1 Вариант

Вертикальный захват, который используется для фиксации и удержания корпуса пожарного извещателя с диапазоном диаметра 7,5-13 мм.



2 Вариант

Горизонтальный захват (А), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.



3 Вариант

Горизонтальный захват (В), который используется для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы.



4 Вариант

Комбинированное сочетание горизонтальных захватов (А) и (В) которые используются для фиксации решетки дымовой камеры пожарного извещателя индивидуальной формы. Комбинации из вышеперечисленных захватов позволяют устанавливать и снимать пожарные извещатели практически любой формы.



Типовые конструкции пожарных извещателей

Дымовые пожарные извещатели



+



Тепловые пожарные извещатели



ИЛИ



ИЛИ



Сборка штанги необходимой длины

Внимание! Верхняя и нижняя часть секции штанги оснащена электрическими контактами для управления закрытием/открытием захватов. Избегайте попадания в места соединения секций посторонних предметов.

- Определите высоту помещения, рассчитайте оптимальное количество секций штанги необходимое для комфортной работы.
- Соедините верхнюю и нижнюю части соседних секций штанги.
- Совместите шариковый фиксатор с отверстием в соседней секции штанги.
- При сборке штанги, поворачивайте по часовой стрелке до плотного прилегания соединения секций.
- При разборке штанги, поворачивайте кольцевой фиксатор против часовой стрелки до свободного отсоединения секций.



- Включите устройство, нажав на кнопку включения/отключение, расположенную на корпусе изделия. Индикатор загорится синим цветом, устройство перейдет в режим ожидания команды.



- Кнопками управления (закрытие захватов / открытие захватов) расположенными в нижней части секции штанги с блоком управления задействуйте необходимую функцию (закрытие захватов / открытие захватов).

Производитель: Shenyang Aobosi Longxing Technology Co. LTD,
E-mail: syabs119@163.com
Телефон: +86 024-31262119

Официальный представитель в России: Литвинов Михаил Юрьевич
г. Москва
E-mail: syabs119@mail.ru
Телефон: +7 915-093-36-18

Сведения о ремонтах

Ремонт №1

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

Ремонт №2

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____

Ремонт №3

Модель изделия: _____

Серийный номер изделия: _____

Причина отказа: _____

Покупатель: _____

Телефон покупателя: _____

e-mail покупателя: _____

ФИО ответственного лица: _____

Дата приёмки в ремонт: _____

Дата выдачи из ремонта: _____