


Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-189 А

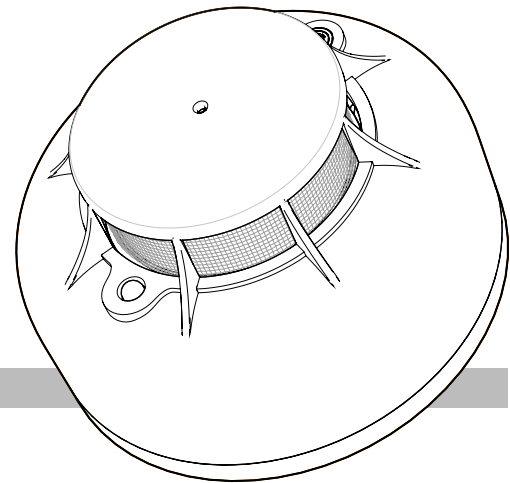

www.ooo-element.ru

Паспорт и руководство по эксплуатации

1. Назначение

1.1. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный автономный ИП 212-189 А (далее извещатель) предназначен для обнаружения возгораний в их ранней стадии, сопровождающихся выделением дыма, в помещениях зданий и сооружений различного назначения, в том числе жилых. При обнаружении задымления извещатель включает оптический индикатор и производит звуковые сигналы тревоги. Возврат извещателя в дежурный режим происходит автоматически после прекращения действия на него дыма.

1.2. Извещатель сертифицирован в соответствии с требованиями пожарной безопасности технического регламента (ФЗ №123) ГОСТ Р 53325-2012 и ТР ЕАЭС 043/2017-ЕАЭС RU C-RU.ПВ68.В.00050/20. Обязателен к установке в жилых помещениях согласно СП 484.1311500.2020. Имеет Декларации соответствия требованиям ТР ТС 020/2011 ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.11943/20; ТР ЕАЭС 037/2016 ЕАЭС N RU Д-РУ.НВ11.В.08866/20. Внесён в реестр радиоэлектронной продукции, производимой в РФ.

1.3. Извещатель маркирован товарным знаком по Свидетельству №745514.

2. Устройство и особенности

2.1. Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды и сравнении ее с пороговым значением. При превышении задымленности установленного уровня извещатель вырабатывает оптический и звуковой сигнал «Пожар».

2.2. Извещатель представляет собой микропроцессорное автоматическое оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте его установки.

2.3. Извещатель обладает повышенной защищенностью от электромагнитных помех, благодаря применяемым цифровым фильтрам и специальной схеме усилителя сигнала фотоответа.

2.4. Извещатель самостоятельно осуществляет контроль собственной работоспособности и производит индикацию различных режимов работы.

2.5. Извещатель имеет автоматическую систему компенсации запыленности и производит индикацию избыточной степени запыленности (см. п.6).

2.6. Извещатель рассчитан на круглосуточную непрерывную работу.

2.7. Извещатель имеет пожаробезопасное исполнение конструкции.

2.8. Конструктивно извещатель состоит из съемного пластмассового корпуса, внутри которого расположена дымовая камера и электронный блок. Внизу корпуса расположен батарейный отсек. Корпус крепится к базе с помощью пазов в корпусе и базе. База выполняет роль кронштейна/ планки для крепления извещателя к строительным конструкциям.

2.9. Питание извещателя осуществляется от внутреннего элемента питания 6F-22 (батареи типа «Крона»), которая устанавливается в батарейном отсеке корпуса извещателя.

2.10. Извещатель сохраняет работоспособность при разряде батареи до 5 В. При напряжении батареи ниже 5 В извещатель выдает сигнал «Разряд батареи» (см. п.3).

2.11. Дымовая камера защищена антимоскитной нержавеющей сеткой с шагом 0,64 мм.

3. Комплектность поставки

- Извещатель ИП 212-189 А..... 20 шт.
- Элемент питания 6F-22 (батарея типа «Крона»)..... 20 шт.
- Паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.

4. Основные технические характеристики

- Напряжение питания..... постоянное, 9 В
- Тип элемента питания..... 6F-22
- Потребляемый ток в дежурном режиме..... не более 30 мкА
- Напряжение, соответствующее сигналу «Разряд батареи»..... 4,5 ±0,2 В
- Уровень громкости сигналов на расстоянии 1 м не менее 85 дБ
- Чувствительность..... 0,05-0,2дБ/м
- Инерционность срабатывания..... не более 5 с
- Допустимый уровень воздействия фоновой освещенности не более 12000 лк
- Допустимая скорость воздушного потока..... не более 10 м/с
- Диапазон рабочих температур..... -10°С ÷ +55°С
- Максимально допустимая относительная влажность окружающей среды.....93±5 % при температуре +40°С
- Масса извещателя с элементом питания..... не более 110 г
- Средний срок службы..... не менее 10 лет
- Средняя наработка на отказ..... не менее 60000 ч
- Степень защиты оболочки (ГОСТ 14254)..... не ниже IP40
- Помехоустойчивость (ГОСТ Р 53325)..... 3 степень жесткости
- Радиус зоны контроля (Таблица 2, СП 484.1311500.2020) при высоте потолка до 3,5/3,5-6,0/6,0-10,0/10,0-12,0, м.....6,4/6,05/5,70/5,35
- Габаритные размеры, без учета базы..... Ø 85x48 мм

5. Монтаж и подготовка к работе

- 5.1. Вскройте упаковку и проверьте комплектность.
- 5.2. Отсоедините базу от корпуса извещателя, путем поворота корпуса против часовой стрелки.
- 5.3. Закрепите базу в месте установки с помощью шурупов.
- 5.4. Для монтажа извещателя на подвесном потолке может применяться специальный монтажный комплект, поставляемый отдельно.
- 5.5. Размещение пожарных извещателей в помещении (количество, схема расстановки и т.д.) производите согласно проектной документации, либо согласно СП 484.1311500.2020.
- 5.6. Извещатель устанавливаются в помещениях бытового назначения (кроме санузлов, саун, ванных комнат, душевых и других аналогичных помещений) в местах наиболее вероятного появления дыма. Установку производят в местах, удаленных от отопительных приборов.
- 5.7. При размещении и эксплуатации извещателя необходимо руководствоваться действующим нормативным документам, таким как: ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», ГОСТ 53325 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; ГОСТ 59638 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные» и другие. **Проверяйте актуальность документов!**
- 5.8. Установите в батарейный отсек извещателя элемент питания, соединив его с клеммами питания (при необходимости закрепите с помощью скотча). Извещатель должен перейти в дежурный режим (см. п.6.1).
- 5.9. Проверьте работоспособность извещателя в соответствии с п. 7.1. При нормальном функционировании извещатель считается работоспособным и готовым к монтажу.
- 5.10. Установите корпус извещателя на базу.

6. Режимы работы

6.1. Извещатель сигнализирует о следующих режимах работы:

Режим	Индикация	Состояние
«Пожар»	Серия длительных звуковых и световых сигналов	Срабатывание извещателя
«Дежурный»	Однократная вспышка светодиода каждые $12 \pm 0,5$ секунд	Нормальная работа
«Предзапылённость»	Двукратная вспышка каждые 10 секунд	Извещатель работоспособен, но требуется обслуживание (очистка дымовой камеры)
«Критическое запыление»	Однократная вспышка каждые 3 секунды	Коррекция запыленности прекращается. Правильная работа извещателя не гарантируется. Требуется обслуживание.
«Разряд батареи»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 30 секунд	Снижение заряда батареи ниже 5 В. Требуется замена элемента питания.
«Неисправность»	Краткий звуковой сигнал одновременно со вспышкой каждые 3 секунды	Извещатель неисправен. Требуется ремонт

6.2. Возврат извещателя в дежурный режим происходит автоматически после прекращения действия на него дыма в течение 10-20 секунд.

6.3. При каждом включении происходит самотестирование извещателя по следующей методике. 3 звуковых сигнала сигнализируют о начале тестирования, после чего:

- 2 сигнала означают неисправность батареи,
- 3 сигнала означают неисправность оптической камеры,
- отсутствие сигналов означает нормальную работу и переход в дежурный режим.

7. Техническое обслуживание

7.1. Проверка работоспособности осуществляется введением зонда в отверстие на корпусе извещателя на время не менее 5 секунд. При этом извещатель в течение 5-10 секунд переходит в режим «Пожар».

7.2. Не реже 1 раза в 6 месяцев требуется очистка дымовой камеры от пыли - для этого следует продуть извещатель воздухом под давлением 1-2 кг/см² в течение 1 минуты со всех сторон.

7.3. При срабатывании режима «Разряд батареи», следует отсоединить корпус извещателя от базы и заменить элемент питания, после чего установить корпус на место.

8. Возможные неисправности:

Проявление неисправности	Вероятная причина	Действия по устранению
Короткий звуковой сигнал между вспышками светодиода	Неисправность оптического узла	Обратиться на завод-изготовитель для ремонта
Извещатель срабатывает в отсутствии дыма	В зоне оптического узла находится пыль	Очистить извещатель от пыли в соответствии с пунктом 7.2.

9. Правила хранения, транспортировки и утилизации

9.1. Транспортировка извещателей осуществляется всеми видами крытого транспорта (закрытые автомашины, трюмы и отсеки судов, железнодорожные вагоны, отапливаемые отсеки самолетов и т. п.).

Транспортная тара при транспортировке должна быть защищена от прямого попадания осадков. Условия воздействия климатических факторов внешней среды при транспортировке определяются по ГОСТ 12997-84.

9.2. Хранение извещателей в упаковке должно осуществляться на закрытых складах, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения по ГОСТ 15150.

9.3. Корпус извещателя выполнен из экологически чистого материала. Извещатель не содержит токсичных и радиоактивных веществ, поэтому специальных мер по утилизации не требуется.

9.4. Извещатель является безопасным изделием, т.к. используемое напряжение не превышает 15 В.

9.5. Утилизация элементов питания должна производиться в соответствии с правилами, принятыми в регионе эксплуатации и применения.

10. Меры безопасности

10.1. Меры безопасности при проверке и эксплуатации извещателей должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

10.2. При установке, замене и снятии извещателей необходимо соблюдать правила техники безопасности по работам на высоте.

11. Свидетельство о приемке

Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные точечные безадресные шлейфовые ИП 212-189 А в количестве 20 шт. изготовлены и приняты в соответствии с требованиями Технических условий ТВЛМ.263050.018 ТУ и признаны годными для эксплуатации.	Дата приёмки _____
	Отметка ОТК _____

12. Гарантии предприятия-изготовителя

12.1. Предприятие-изготовитель ООО «Элемент» гарантирует соответствие извещателя требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения, установленных в ТУ, а также выполнении требований, предусмотренных паспортом и руководством по эксплуатации.

12.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет не более 24 месяцев со дня выпуска изделия. Дата выпуска изделия указана на этикетке, приклеенной на основании изделия.

12.3. Гарантийное обслуживание и ремонт производится предприятием-изготовителем.

13. Рекламация

В случае выхода извещателя из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящими сопроводительными документами возвратить предприятию-изготовителю по указанному почтовому адресу с указанием следующих сведений:

Продолжительность хранения	_____
Дата ввода в эксплуатацию	_____
Дата возникновения неисправности	_____
Основные данные режима эксплуатации	_____
Внешнее проявление неисправности, причины снятия с эксплуатации	_____
Сведения заполнены:	_____
	ФИО _____ Должность _____ Подпись _____

ЭЛЕМЕНТ ООО «Элемент»
Россия, 410086, г. Саратов, ул. Буровая, д.26, а/я 390
тел.: (+7 845-2) 671-555, 67-16-16
факс: (+7 845-2) 67-16-17, 67-16-89
эл. почта: info@ooo-element.ru
Будем благодарны Вам за замечания и предложения по качеству, комплектности и т. п.

